

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-12371

회 사 명 : (주)보광씨티
대 표 자 : 황용연
주 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 74

1. 시 료 명 : 절연플랜지
- 규격 및 형식 : 15 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 65 A, 80 A, 100 A, 125 A, 150 A, 200 A, 250 A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2025년 11월 10일
4. 시험일자 : 2025년 11월 10일 ~ 2026년 01월 16일
5. 시험방법 : 의뢰자 제시규격
6. 시험환경 : 해당없음
7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 김병주 

승인자 : 최영하 

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.




2026년 01월 21일



한국기계전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [28115] 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 57

TEL : 043-299-6604 FAX : 043-267-7314

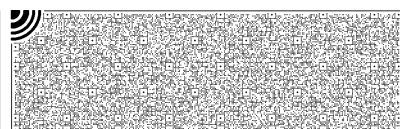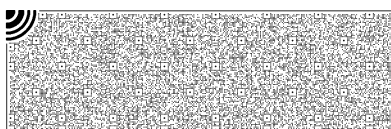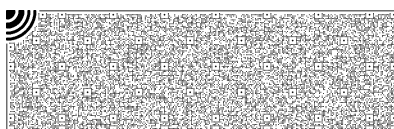

시험결과

성적서 번호 : GT2025-12371

1. 개요

▷ 본 시험성적서의 시험결과는 의뢰자 제시규격의 시험방법, 시료에 의한 시험결과임.

2. 적용 시험기준

▷ 의뢰자 제시규격의 시험방법

3. 시험시료

(1) 시료명칭 : 절연플랜지

(2) 모델명 : 15 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 65 A, 80 A, 100 A, 125 A, 150 A
200 A, 250 A

(3) 제조회사 : (주)보광씨티

4. 시험결과

시험항목		시험결과(MΩ)
절연저항 (DC 500 V 인가)	15 A	100 이상
	20 A	100 이상
	25 A	100 이상
	32 A	100 이상
	40 A	100 이상
	50 A	100 이상
	65 A	100 이상
	80 A	100 이상
	100 A	100 이상
	125 A	100 이상
	150 A	100 이상
	200 A	100 이상
	250 A	100 이상

비 고 : 상기 데이터는 DC 500 V를 인가한 값이며, 시험결과 100 MΩ은 계측기의 최대값임. 끝.

